

시험 성적서

성적서 번호 : GT2023-03277

회 사 명 : (주)대양엔지니어링

대 표 자 : 이상배

주 소 : 경기도 남양주시 화도읍 마치로284번길 51

1. 시 료 명 : 레이스웨이
- 규격 및 형식 : RW74
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2023년 03월 27일
4. 시험일자 : 2023년 03월 27일 ~ 2023년 05월 12일
5. 시험방법 : 의뢰자 제시 규격(KS C 8465:2008)에 의거 시험을 실시함.
6. 시험결과 : 불임 참조

시험자 : 이영범 이영범

승인자 : 문재원

문재원

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2023년 05월 12일



한국기계전자시험연구원

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로27번길 22

TEL : 1899-7654

FAX : 031-455-7307



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 3

이 성적서 발급으로 고객님께서 100 kg의 CO₂를 저감하였습니다

시험결과

성적서 번호 : GT2023-03277

1. 개요

본 시험성적서의 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험기준 및 방법 및 시료에 대한 결과임.

2. 시험기준 및 시험방법

의뢰자 제시 규격(KS C 8465:2008)에 의거 시험을 실시함.

3. 시험시료 정보

- 1) 제품명 : 레이스웨이
- 2) 종류 : RW74
- 3) 제조회사 : (주)대양엔지니어링
- 4) 시료 수 : 1 EA

4. 시험장소

한국기계전기전자시험연구원(KTC)




5. 시험시료 보관

▷ 시험시료는 적합한 시험실 온도환경에서 16 시간 이상 방치한 이후 시험을 수행하였음.

6. 시료사진



시료 사진

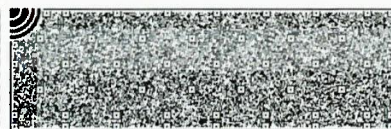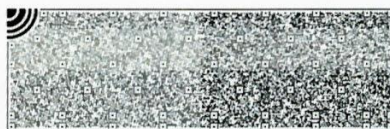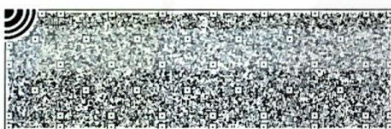

시험결과

성적서 번호 : GT2023-03277

7. 시험방법/시험결과

시험항목	시험방법 및 기준			단위	시험결과
5.1 구조	KS C 8465:2008 기준에 적합할 것.			-	적합
5.2 모양 및 치수	몸체	A	(70 ± 1.5) mm	mm	70.8
		B	(40 ± 1.5) mm	mm	40.8
		C	(50 ± 1.5) mm	mm	49.0
		t1	(1.6 ± 0.17) mm	mm	1.61
		L	(3 000 ± 5.0) mm	mm	3 000.1
	뚜껑	A	(74 ± 1.5) mm	mm	74.1
		B	(10 ± 1.0) mm	mm	10.7
		t2	(1.2 ± 0.16) mm	mm	1.24
		L	(3 000 ± 5.0) mm	mm	3 001.0
4.1 재료	KS C 8465:2008 기준에 적합할 것.			-	적합
6.1 내식성	도금 소지 위에 광택이 있는 밀착성 금속 구리가 석출되지 않을 것			-	적합
6.2 측면 기울기	측면 기울기는 ± 0.65 mm 이내일 것			mm	± 0.65 이내
6.3 정하중	힘량은 10 mm 이하일 것			mm	10 이하
11 표시	KS C 8465:2008 기준에 적합할 것.			-	적합

8. 기타

(1) 시험환경

▷ (25.1 ± 0.5) °C / (30 ± 15) % R.H

▷ 본 시험은 의뢰자가 제시한 시료에 대하여, 의뢰자가 제시한 시험 방법에 의거하여 수행되었음.

